

ZESTAW CHŁODZENIA WODY ZRZUCANEJ “COLD DRAIN ADAPTER” EASYSYSTEM



Instrukcja montażu

Przeczytaj i zachowaj

1

INFORMACJE OGÓLNE

Zestaw chłodzenia wody spustowej może być instalowany w modelach z serii ES o wydajności 3 kg/h i 6 kg/h z zasilaniem jednofazowym oraz zasilaniem trójfazowym o wydajności 6 kg/h, 12 kg/h, 24 kg/h i 48 kg/h.

System umożliwia znaczne ochłodzenia wody zrzucanej z nawilzacza do kanalizacji w przypadkach gdzie kanalizacja nie jest odporna na wysokie temperatury.

Zestaw ten może być zainstalowany w nawilzaczach wyposażonych w "COLD DRAIN ADAPTER".

2

TRYB PRACY

Podczas fazy odprowadzania wody, dedykowany zawór elektromagnetyczny, który wstrzykuje zimną wodę do przewodów spustowych pracuje równoległe z pompą spustową.

3

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE / INSTALACYJNE

- Odłącz zasilanie od nawilzacza.

- Poprzez odłączenie zasilania i rury dopływu wody do syfonu, a także odkręcając dwie śruby na dole, wyjmij pojedynczy zawór elektromagnetyczny zainstalowany w nawilzaczu.



- W podwójnym zaworze elektromagnetycznym dostarczonym w zestawie, należy zainstalować kryzę o odpowiednim rozmiarze w zależności od wielkości nawilzacza. Kryzę montujemy do otworu bez podłączonej rury:

Biały do modeli 3 - 6 - 12 - 24 kg/h wydajności nawilżania,


Fioletowy do modeli 48 kg/h.

Kryza musi schować się całkowicie w zaworze.



- Podłącz przewód dopływu wody do wolnego gniazda zaworu.


- Zabezpieczyć podwójny zawór przez zamocowanie go za pomocą śrub.

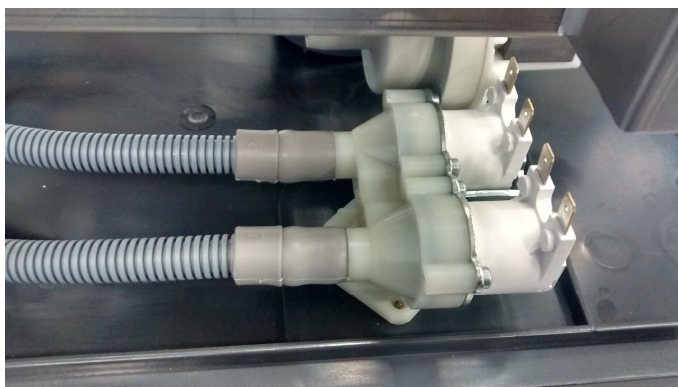

- Przewód z końcówką 90° zakładamy na jednym z dwóch wolnych wlotów w końcówce schładzającej.
- Zacisnąć dostarczoną obejmą przy pomocy szczypiec.
- Wolny króciec może pozostać otwarty. Alternatywnie możliwe jest jego wykorzystanie jako odpływu skroplin z lancy parowej.



- Przewody standardowo zasilające pojedynczy zawór dolotowy wpinamy do jednego z zaworów. Ważne by nie pomylić na tym etapie zaworów. Zawór odpowiedzialny za schładzanie wody spustowej podłączany jest bezpośrednio do pompy spustowej.
- Od przewodów zasilających pompę odcinamy fabryczne końcówki wtykowe. Na fabrycznych przewodach zasilających zaciskamy dostarczone końcówki wtykowe wraz z dodatkowymi kablami zasilającymi zawór schładzający. (zdjęcie poniżej)

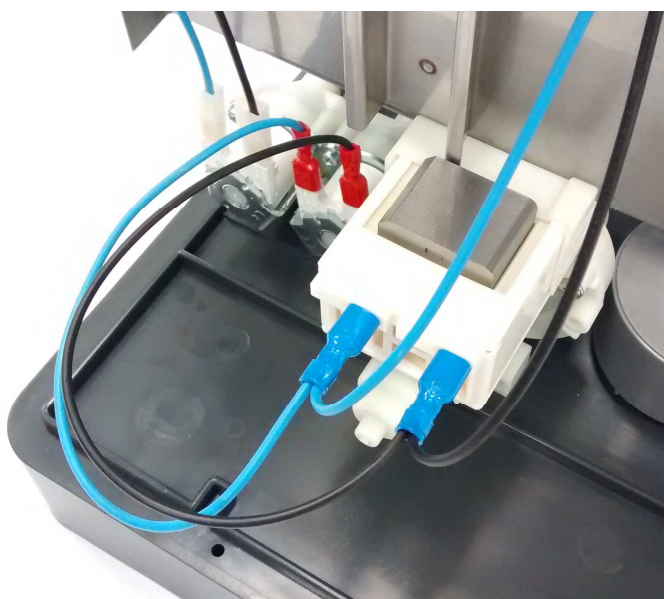



Humidifiers

Four horizontal lines for handwritten notes.

Multiple horizontal lines for handwritten notes.



PEGO s.r.l.
Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello ROVIGO – ITALY
Tel. +39 0425 762906 Fax +39 0425 762905
e-mail: info@pego.it – www.pego.it



SERVICE CENTRE
Tel. +39 0425 762906 e-mail: tecnico@pego.it

Dealer:
KMK Klima s.c.
ul. Fredry 2
30-605 Kraków
Tel/Fax: +48 12 262 93 43
Tel: +48 12 353 51 73
email: biuro@kmmklima.pl
www.kmmklima.pl

Document code: **Kit_raffreddamento_scarico_01-15_ITA** rel. **01-15 ENG**
PEGO s.r.l. reserves the right to make changes to this user manual at any time.